

かぐらの湯施設における沸かし湯による営業について

1 経過

かぐらの湯の源泉揚湯ポンプ落下事故以降、温泉施設が利用できない状況が4か月経過している。地元住民から早期の機能回復を望む声がある中、再開に向けた取組として、令和2年3月まで管理運営を行ってきた（一財）飯田市南信濃振興公社を解雇された従業員の雇用の確保や、ボイラーやろ過機などの機械設備の機能維持を図るため早急に設備を稼働することが重要となっている。


2 かぐらの湯営業再開に向けて

試験運転の結果を踏まえて、かぐらの湯については、入浴可能エリアを①及び②として、設備修繕、条例改正（利用料金の設定）等を行い、7月上旬の営業再開を目指し準備を進める。

3 かぐらの湯の状況について

（1）営業可能エリアのイメージ図（男女とも）

給湯の系統（温度管理コントローラー設備）は3種類（①石湯・寝湯、②一般浴、③露天風呂）

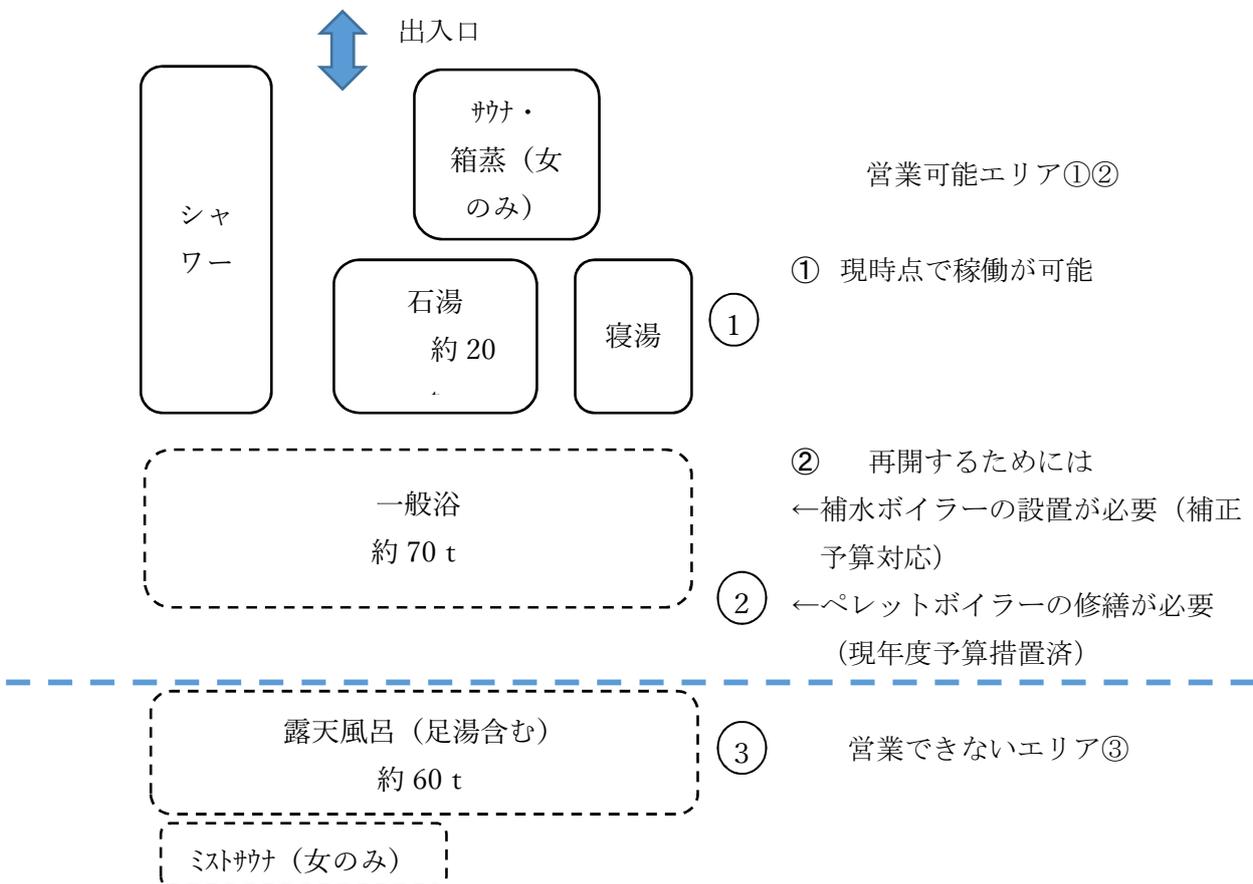

- ・②の「一般浴」を再開するためには、井戸水をタンクに貯める前段で温める必要があり、その方法として、補水ボイラーの設置が必要である。また、ペレットボイラー交互利用が必要なたためペレットボイラー（1基）の修理を行う必要がある。

（2）かぐらの湯の沸かし湯による入浴料金について

- ・今までの入浴料は大人 630 円、小学生 320 円であったが、温泉ではないこと又、周辺施設の利用料の額や入浴可能な浴槽エリア等考慮し利用料の設定を行う。

【近隣施設の状況】

施設名称	大人	小人	露天風呂	所在地
天龍峡温泉交流館 ご湯づくり	500円	250円	有	飯田市川路
ほっ湯アップル	500円	250円	有	飯田市松尾明
しらびそ高原天の川	500円	250円	無、沸かし湯	飯田市上村
丸山の湯	400円	150円	無	飯田市龍江
大島屋旅館	300円	200円	無	飯田市南信濃
おきよめの湯	500円	200円	有	天龍村
ふれあいステーション龍泉閣	300円	100円	無	天龍村平岡
かじかの湯	500円	200円	有	阿南町
ひまわりの湯	600円	300円	有	平谷村
こまどりの湯	500円	300円	有	売木村

(3) 沸かし湯による収支見込

(単位：千円)

	当初見込み（温泉利用）		沸かし湯による営業（9か月）	
温泉利用料	32,700	大人630円 利用者65,000人	14,040	大人400円で試算 利用者39,000人
その他収入	1,000		750	
一般財源	18,072		26,060	
収入合計	51,772		40,850	

支出合計	51,772	12か月の支出見込	40,850	9か月で試算
------	--------	-----------	--------	--------

(4) かぐらの湯従業員（会計年度任用職員）の募集状況について

- ・（一財）飯田市南信濃振興公社の従業員は3/31を以って21名全員が解雇された。
- ・意向調査の結果10名が継続を希望。
- ・募集の結果14名の申込みがあり1名が辞退。短時間勤務の希望者が多いため13名を採用することで調整を行っている。（うち南信濃振興公社からの継続希望者は9名）
- ・採用日については、必要な業務量に応じた対応としており、清掃員4名（道の駅含む）は4/1、施設管理主任1名は4/13、その他8名は6/24を予定している。

4 かぐらの湯営業再開に向けてのスケジュール

月日	内容	施設管理等
5月～6月	補水ボイラー設置工事、ペレット修繕工事、重油ボイラー設置工事、施設及び機器の点検及び修繕等	施設管理主任（会計年度任用職員）対応
6月中旬	・業者立ち合いによる試験運転及び設備機器の指導 ・従業員全体会	施設管理主任、副主任対応
6月下旬	従業員実地訓練（コロナウイルス感染防止にかかるガイドラインによる対応及び準備）	全従業員による管理（環境整備他）
	業者立ち合いによる試験運転及び営業前準備（住民向けかぐらの湯プレオープンを検討中）意見聴取	全従業員対応
7月上旬	営業再開予定	