令和6年度　飯田市松尾浄化管理センター非常用発電設備改良工事

設置年度　　平成13・14年度（2001・2002）
経過年数　　21年（国交省による改築適用年数15年）
原動機形式　ガスタービン機関
定格出力　　1,250KVA（1,000KW）

本体外観

ガスタービン発電装置

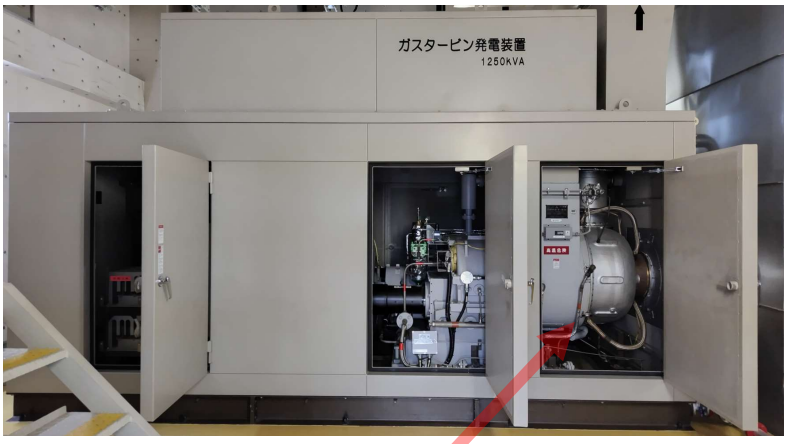

施行箇所

位 置 図

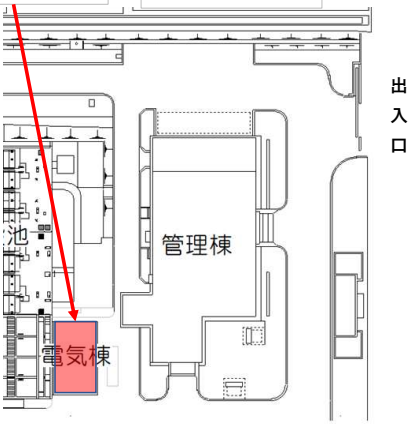

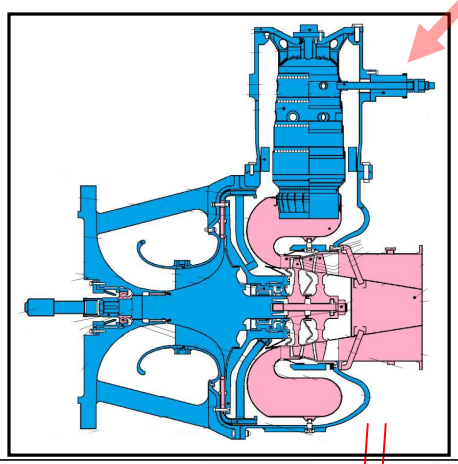

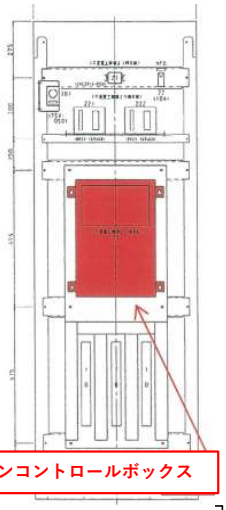
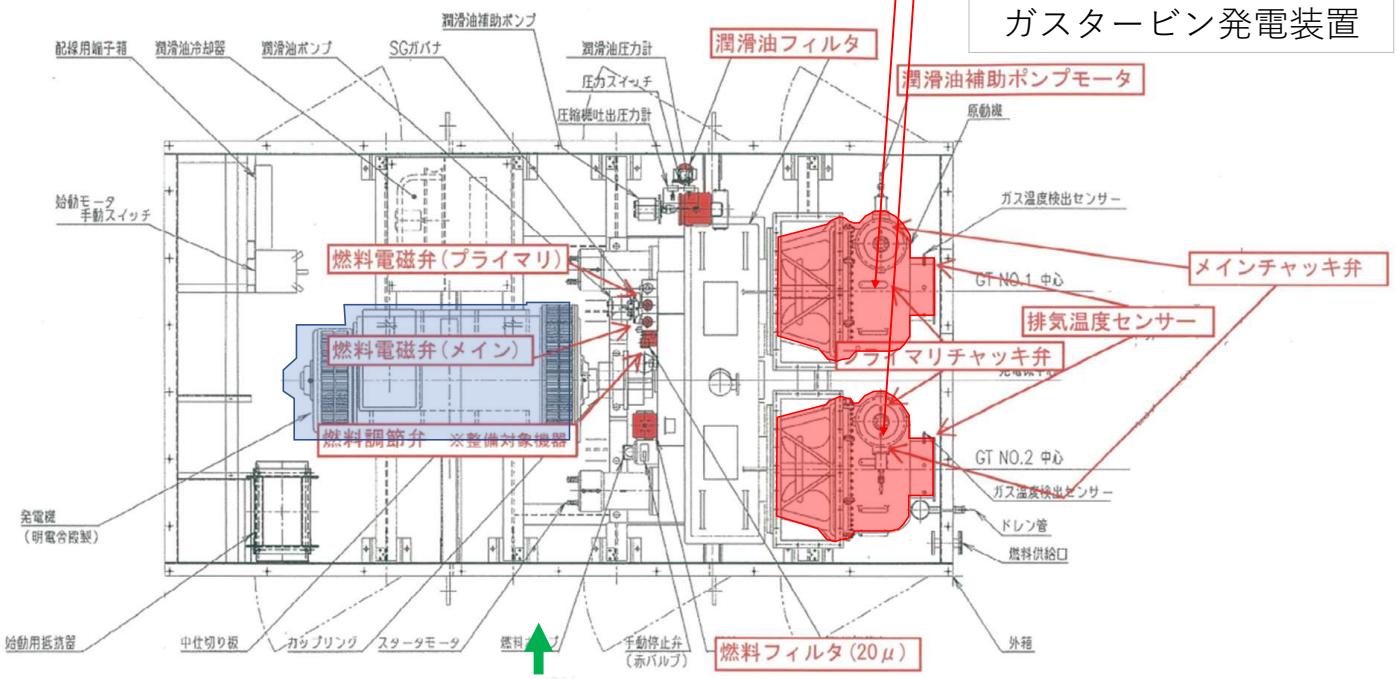
ガスタービン発電装置